



RESPIREX™



Instrucciones de uso del capuz Simplair



EN14605:2005+A1:2009
TIPO PB[3], TIPO PB[4]

Índice

Advertencias y limitaciones.....	3
Comprobaciones previas antes del uso.....	4
Tubo de aire comprimido (CAST)	5
Flujos de aire máximo y mínimo (litros/minuto).....	5
Comprobación del flujo de aire	6
Dispositivo de advertencia de flujo mínimo	6
Inspección y reemplazo de piezas	7
Reemplazo del silenciador	8
Reemplazo del visor extraíble (solo en modelos con visor rígido)	8
Reemplazo del diafragma de la válvula de exhalación	9
Reemplazo del conjunto de la válvula de exhalación	10
Limpieza	11
Almacenaje.....	11
Etiquetado del producto.....	12
Tallas.....	13
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	14

Información general

El capuz Simplair de Respirax está diseñado para usar solo dentro de determinados entornos contaminados. Debe leer y seguir con atención los procedimientos de funcionamiento detallados en estas instrucciones.

El capuz debe utilizarse junto con el aire respirable suministrado por una fuente externa de aire comprimido que proporcione presión positiva. El flujo de aire dentro del capuz debe cumplir los requisitos de EN12021:2014.

El capuz Simplair está dividido en dos secciones principales: conjunto en la parte superior de la cabeza y conjunto de cinturón de suministro de aire. El conjunto en la parte superior de la cabeza cumple los requisitos de menos resistencia de la EN 14594:2005, mientras que el cinturón de suministro de aire cumple los requisitos de resistencia más altos. El producto lleva el marcado CE para indicar el cumplimiento con el Reglamento 2016/425 de la UE relativo a los equipos de protección individual (EPI) , y cumple con las siguientes normativas armonizadas:

- Conjunto en la parte superior de la cabeza - EN 14594:2005 (equipos de respiración de línea de aire comprimido y flujo continuo con un capuz) - Clase 4A
- Conjunto de cinturón de suministro de aire - EN 14594:2005 (equipos de respiración de línea de aire comprimido y flujo continuo) - Clase 4B
- EN 14605:2005+A1:2009 (Ropa de protección contra productos químicos - Ropa que proporciona protección solo a partes específicas del cuerpo (PB [4]))

Las normativas anteriores especifican los requisitos de prestaciones físicas del equipo, p. ej., nivel de protección respiratoria y resistencia mecánica de las piezas, etc., y también la resistencia a la permeación de líquidos del material principal de fabricación.

El capuz ofrece un factor de protección nominal de 2000, tal como indica el documento guía para equipos de protección respiratoria, EN 529:2005.

* Los resultados de prestación para el material principal de fabricación se detallan en la ficha técnica que se incluye con el capuz.

Advertencias y limitaciones

- Para el uso exclusivo de personal competente y cualificado.
- Solicite siempre asesoramiento en caso de duda sobre la idoneidad del capuz Simplair para su entorno de trabajo específico. Encontrará los datos de contacto al dorso de las instrucciones del usuario.
- De no seguir todas las instrucciones y/o no llevar puesto el capuz Simplair durante todas las exposiciones, puede perjudicar la salud del usuario.
- En altos ritmos de trabajo, la presión del capuz puede hacerse negativa en picos de flujos de inhalación, o al inclinarse o ponerse en cuclillas.
- El capuz no proporcionaría protección adecuada en atmósferas que son peligrosas para la vida o para la salud (IDLH). Usar solo en atmósferas donde el contenido en oxígeno del aire sea de 18-23 vol.%.
El capuz no debe utilizarse solo con oxígeno o con aire enriquecido con oxígeno.
- Asegúrese de que el capuz se utiliza con un tubo de suministro de aire comprimido de la longitud y el diámetro apropiados (ver la pág. 2); un flujo bajo de aire puede provocar un nivel reducido de protección.
- El equipo está diseñado para trabajar en distintas presiones de la línea de aire. El capuz Simplair se suministra preajustado por Respirax para funcionar a la presión específica de la línea de los usuarios finales (la presión máxima de la línea de aire a la que puede ajustarse el capuz es 8,27 bar [120 lbf/in²]).
- El capuz Simplair proporciona protección parcial para el cuerpo de clasificación PB [4] tal como se define la normativa armonizada EN14605:2005+A1:2009. Si se necesita más protección corporal, busque EPI alternativa. Use siempre EPI compatibles, como guantes y botas de seguridad recomendados por Respirax.
- El capuz Simplair se fabrica con materiales no transpirables; es probable que la temperatura corporal del usuario aumente durante el uso, particularmente en periodos de intensa actividad física. Los usuarios que muestran signos de estrés excesivo como fiebre, náuseas, mareos, irritación ocular, dificultades respiratorias o cualquier olor o sabor inusuales, deben salir del entorno de trabajo inmediatamente y retirarse el capuz. Siempre que sea posible, deben planificarse procedimientos operativos para minimizar el riesgo de que se produzcan golpes de calor. Respirax no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del capuz Simplair.

- Si el capuz se utiliza a bajas temperaturas y se empaña el visor, aplique APAGAR NIEBLA de Respirix en las superficies interna y externa del visor.
- El sistema Simplair no está diseñado para su uso en operaciones de chorreado abrasivo ni en aplicaciones con algo riesgo de inflamación. Deben utilizarse EPI alternativos que ofrezcan el nivel de protección necesario para tales aplicaciones.
- El capuz Simplair no debe utilizarse en entornos de trabajo en los que sea necesaria protección contra radiación no ionizante.
- Se ha comprobado que los materiales empleados en la fabricación del capuz Simplair no causa reacciones alérgicas en la mayoría de las personas. El capuz no contiene componentes fabricados de látex de caucho natural.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Respirix al tel.: +44 (0)1737 778600 o Fax : +44 (0)1737 779441.

Comprobaciones previas antes del uso

De acuerdo con el Reglamento de control de sustancias peligrosas para la salud de 2002 (COSHH) y el Reglamento de equipos de protección respiratoria (EPR) de 1992 (Directiva de la UE), se necesita una evaluación concienzuda en una zona limpia al menos una vez al mes si la prenda no se ha utilizado. Durante el uso, Respirix recomienda comprobar siempre el EPR antes de empezar cada turno de trabajo. Estas inspecciones son necesarias para asegurar que el EPR funcionará como se espera y que no presenta defectos.

Cada inspección debe registrarse y se anotará lo siguiente: fecha, número de serie, nombre del examinador, estado del equipo y detalles de cualquier defecto que se encuentre. Los registros de la inspección deben conservarse en los departamentos relevantes de Salud y Seguridad al menos durante cinco años.

1. Inspeccione visualmente el capuz en busca de cualquier daño que pueda perjudicar el correcto funcionamiento de la prenda.
2. Compruebe el flujo de aire correcto en el capuz. El capuz se marcará con su presión de trabajo, que debe corresponder a la presión de la línea de aire, tal como indica en el manómetro en el punto de salida de suministro de la línea de aire. Asegúrese de que el silenciador esté limpio y sin contaminación de la línea de aire. Si el silenciador está contaminado de alguna forma, debe reemplazarse.
3. El capuz no está contaminado ni interna ni externamente.
4. El número de identificación se ve claramente en el capuz.
5. Los materiales del capuz no tienen rasguños ni agujeros; preste especial atención a las uniones.
6. El accesorio de aire en la cintura del cinturón está fijo y no presenta daños.
7. Compruebe que el visor no presenta arañazos o marcas de rozaduras. En capuces con visores rígidos, puede colocarse un visor exterior extraíble, el cual evitará daños en el visor principal. Este puede cambiarse simplemente despegándolo de las sujeciones de Velcro y reemplazándolo con un nuevo visor exterior.
8. Se recomienda incluir las válvulas de exhalación en la comprobación visual preliminar. Si el diafragma de la válvula está deformado o dañado en modo alguno, debe sustituirse (ver la página 6).
9. Asegúrese de que el sello de goma del cuello (si existe) no esté retorcido ni dañado, y de que sea capaz de sellar alrededor del cuello de forma apropiada. Si tiene un sello de cuello con cordón ajustable, asegúrese de que el cordón esté intacto y de que la cabilla proporcionará un buen sello alrededor del cuello.

Debe inspeccionarse el tubo de suministro de aire comprimido (CAST) que proporciona aire de calidad respirable al operador al menos una vez al mes y antes de cada turno de trabajo, y se registrarán los resultados.

Durante la inspección debe comprobarse lo siguiente:

1. El CAST está limpio externamente.
2. El CAST no presenta daños (agujeros, fracturas, etc.)
3. Las conexiones de acoplamiento de la línea de aire están en buenas condiciones y las válvulas antiretorno funcionan bien.

Si hubiera evidencia de daño, sumérgalo en agua para comprobar fugas. Informe de cualquier defecto y regístrelo. El CAST NO debe utilizarse hasta que el se haya solucionado el defecto.

Tubo de aire comprimido (CAST)

Se recomienda utilizar un CAST de diámetro interno mínimo de 9,5 mm (3/8") con el capuz Simplair. El CAST debe cumplir los requisitos de la EN 14594:2005. Si se utilizan CAST y acoplamientos no suministrados por Respirex, deben ser adecuados al uso previsto y cumplir con los requisitos de la EN 14594:2005 (debe proporcionarse una muestra a Respirex para comprobar que se consiguen los flujos de aire correctos).

Notas:

Para asegurar el cumplimiento con la aprobación del tipo de producto, los CAST marcados con "A" (indicando su capacidad de uso con dispositivos de Clase A) no deben utilizarse con el capuz Simplair.

El CAST debe cumplir con los requisitos de resistencia necesarios para un dispositivo de Clase 4B, tal como se indica en la EN14594:2005.

Respirex suministra el capuz Simplair preajustado para proporcionar el flujo de aire correcto, de forma que coincida con la presión de aire suministrada del usuario final (tal como se haya indicado a Respirex). Esto se indicará en la etiqueta del cinturón de la línea de aire. Los usuarios finales se asegurarán que el rango de presión del suministro de aire al aparato está dentro de los límites recomendados por Respirex.

Flujos de aire máximo y mínimo (litros/minuto)

El flujo de aire al capuz debe estar en el rango:

Máximo 280 l/m

Mínimo 220 l/m

Esto debe comprobarse antes de cada uso mediante el caudalímetro de Respirex (ver a continuación).

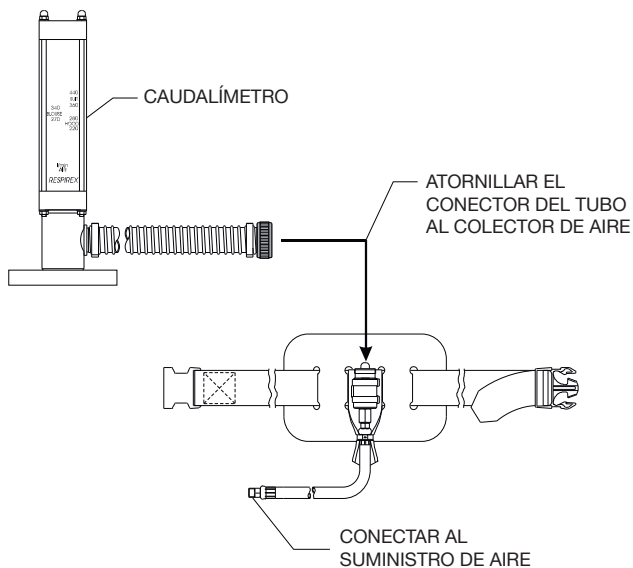


Fig. 1.

Comprobación del flujo de aire

1. Apoye el capuz abierto para permitir el acceso al sistema de aire.
2. Desenrosque el collar conector del colector de aire.
3. Con el caudalímetro de Respirix sobre una superficie plana, enrosque el conector del tubo del caudalímetro en el colector de aire.
4. Conecte la prenda al suministro de aire y mida el flujo de aire. Ver arriba los flujos correctos.
5. Desconecte el caudalímetro y vuelva a conectar el sistema de aire. Si no puede conseguir los flujos de aire indicados, debe reemplazarse el silenciador.

Nota: Respirix recomienda que el usuario final ajuste su propio programa de reemplazo del silenciador. Este se determinará por la calidad del aire y la frecuencia del uso del capuz.

Dispositivo de advertencia de flujo mínimo

1. Con el caudalímetro de Respirix conectado al sistema de aire, baje la presión de aire hasta llegar al flujo de aire mínimo en la prenda.
2. Cuando se alcanza este flujo de aire mínimo, el dispositivo de advertencia de flujo mínimo emitirá un pitido agudo.
3. Después de comprobar el dispositivo de advertencia de flujo mínimo, vuelva a ajustar la presión de aire a la presión de trabajo correcta.

Colocación

Se recomienda encarecidamente que antes de tratar de vestir o usar una prenda con suministro de aire, personal competente realice una capacitación completa del uso y de la descontaminación, y que se registren los datos de la capacitación.

Conecte un tubo de suministro de aire comprimido (CAST) a una fuente de aire que lo proporcione según los requisitos de la EN 12021:2014.

Conecte el capuz Simplair al CAST, asegurándose que los acoplamientos se ajustan entre sí correctamente. Tire ligeramente de ambas mangueras para asegurarse de que están bien aseguradas.

Compruebe el flujo de aire para asegurarse de que se proporciona la cantidad de aire correcta al capuz. Coloque el capuz Simplair asegurándose de que se apoya uniformemente sobre los hombros.

Tire del capote de la espalda para asegurarse de que está plano.

En aquellos modelos con sello de goma en el cuello, asegúrese de que el ojal de goma no presenta pliegues ni arrugas que pudieran permitir que se escape demasiado aire (Fig. 2).

En aquellos modelos con sello de cordón ajustable en el cuello, levante el capote delantero y luego ajuste cuidadosamente el sello al cuello de forma que quede cómodo (Fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3

Tire del capote delantero asegurándose que esté plano. Luego, pase el cinturón a través de las presillas y ajuste la hebilla. Ajuste el cinturón hasta que quede cómodo (Fig. 4).

Vuelva a comprobar la presión de aire y ajústela si fuera necesario.

Una vez el aire fluye en su capuz Simplair, ya está usted preparado para entrar en la zona de trabajo.

Si fuera necesario, puede usar un sombrero duro de seguridad dentro del capuz Simplair. Este debe usarse según las instrucciones del fabricante.

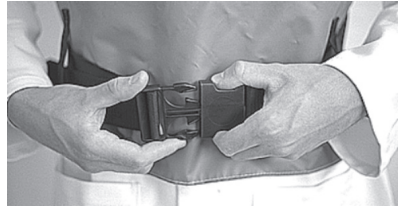


Fig. 4

Inspección y reemplazo de piezas

Los usuarios finales deben realizar una inspección regular y un programa de reemplazo de piezas.

El capuz Simplair y todas sus piezas y montajes deben inspeccionarse en busca de daños o uso excesivo antes y después de cada uso para asegurar su correcto funcionamiento. Discontinúe inmediatamente el uso del capuz y reemplace piezas o montajes que muestren signos de fallo o de uso excesivo que pudieran reducir el grado de protección previsto en su origen.

Utilice solo piezas y repuestos aprobados por Respirex.

Retirada y reemplazo del cinturón de control

1. Apoye el conjunto del capuz sobre una superficie plana limpia y levante el capote delantero.
2. Desenrosque el anillo de retención del tabique (Fig. 5).
3. Tire del conjunto de tubo de aire respirable para sacarlo del cinturón del control.
4. Libere los dos pernos en el cinturón (Fig. 6) y deslice el cinturón a través de los anillos del cinturón.

Antes de ajustar el cinturón de control, compruebe que haya un silenciador nuevo colocado y de que está bien enroscado al tabique.



Fig. 5

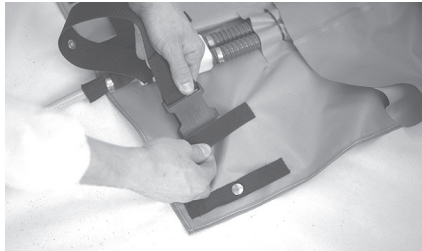


Fig. 6

Reemplazo del silenciador

1. Apoye el conjunto del capuz sobre una superficie plana limpia y levante el capote delantero.
2. Desenrosque el anillo de retención del tabique (Fig. 5).
3. Retire el conjunto del tubo de aire respirable del cinturón de control.
4. Desenrosque el silenciador del tabique (Fig. 7).
5. Enrosque un silenciador nuevo en el tabique.
6. Ubique el conjunto del tubo de aire respirable sobre el tabique y apriete el anillo de retención. Compruebe que el capuz Simplair funciona correctamente y que no hay fugas de aire antes del uso.



Fig. 7

Reemplazo del visor extraíble (solo en modelos con visor rígido)

1. Suelte con cuidado el visor desmontable de los discos de velcro.
2. En caso necesario, limpie el visor rígido antes de instalar un nuevo visor desmontable.
3. Retire la lámina protectora del nuevo visor desmontable.
4. Coloque los discos centrales en la parte superior e inferior del visor desmontable sobre los discos centrales del visor rígido.
5. Doble el visor desmontable alrededor de cada lado del visor rígido, alinee todos los discos de fijación y apriete (Fig 8).

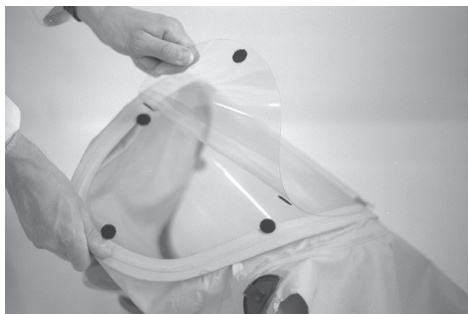


Fig. 8

Reemplazo del diafragma de la válvula de exhalación

1. Use una llave dinamométrica con punta 'T8' Torx para aflojar y retirar el tornillo del centro de la válvula de exhalación; después, retire la tapa.
2. Deslice con cuidado el diafragma hasta la espiga central y extráigalo del cuerpo de la válvula de exhalación.
3. Compruebe que no haya polvo, suciedad ni contaminación de ningún tipo en el cuerpo de la válvula de exhalación.
4. Deslice con cuidado un diafragma nuevo hacia la espiga central hasta que descansa de forma uniforme sobre el cuerpo de la válvula. Compruebe que el diafragma esté bien orientado con el borde saliente hacia arriba (Fig 10).
5. Vuelva a colocar la tapa de la válvula de exhalación y compruebe que los dos canales de posición encajen con los pasadores de posición a ambos lados del cuerpo de la válvula. Nota: cuando esté colocada correctamente, la tapa de la válvula no girará con independencia del cuerpo de la válvula.
6. Vuelva a colocar el tornillo central, gírelo dos veces con la mano para acoplar la rosca con el cuerpo de la válvula y, después, apriételo bien con una llave dinamométrica con el ajuste 23 ± 2 cNm.

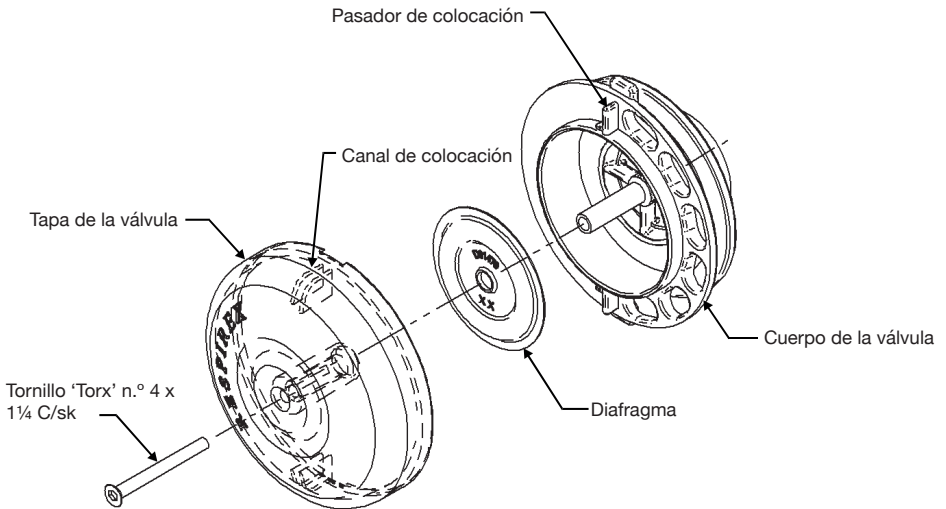


Fig. 9.

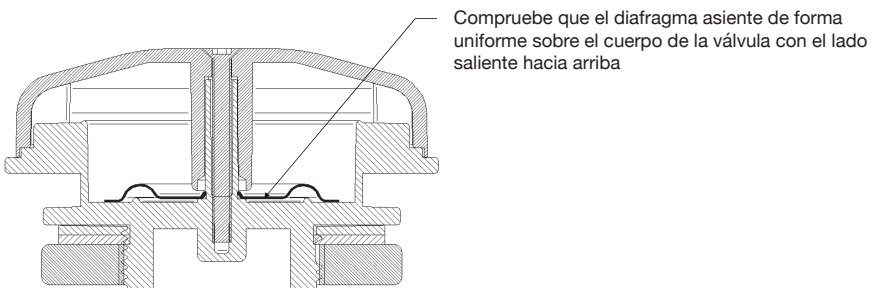


Fig. 10.

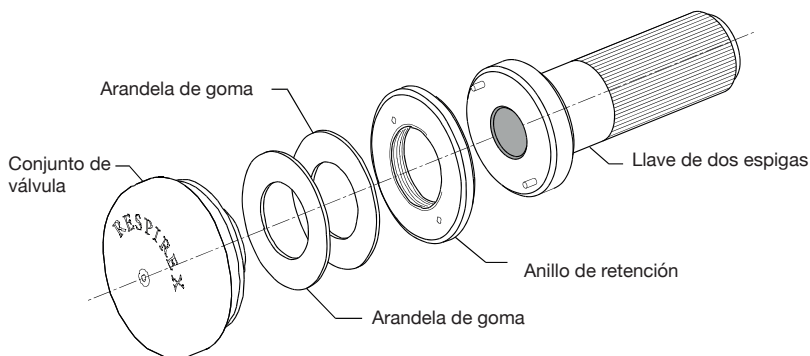


Fig. 11.

Reemplazo del conjunto de la válvula de exhalación

1. Apoye el capuz sobre una superficie plana y abra totalmente la cintura para permitir el acceso al interior del capuz.
2. Use una llave de dos espigas (herramienta n.º G01486) para colocar las espigas en los dos orificios del anillo de sujeción de la válvula de exhalación y desatornille.
3. Retire la arandela de goma.
4. Después, desde la parte exterior del traje, retire con cuidado el conjunto de la válvula de exhalación.
5. Los conjuntos de la nueva válvula de exhalación tendrán todas las partes enroscadas; por lo tanto, antes de ajustar, retire el anillo de retención y una de las arandelas de goma.
6. Compruebe que la arandela de goma restante esté plana contra el cuerpo de la válvula.
7. Pase la rosca del conjunto de la válvula de exhalación a través del orificio en la parte trasera del capuz.
8. Coloque la segunda arandela de goma alrededor de la rosca del cuerpo de la válvula de forma que quede plana contra el material del capuz.
9. Apriete con la mano el anillo de fijación sobre la válvula de exhalación.
10. Compruebe que la válvula de exhalación esté bien orientada (el nombre Respirix debe estar en la parte superior de la válvula y las tres ranuras bajo la tapa deben estar en la parte inferior).
11. Apriete el otro anillo usando la llave de dos espigas (herramienta n.º G01486; ver la Fig.12).



Fig. 12

Limpieza

Respirex no recomienda lavar el capuz. Si el capuz se ensucia mucho, debe limpiarse usando una esponja en las superficies exteriores con una solución de Citikleen* y agua tibia (cuya temperatura no supere los 50 °C), y aclararse con agua fría. Las superficies interiores del capuz deben rociarse con Synodor para matar todas las bacterias.

No utilice solventes ni agentes limpiadores y desinfectantes fuertes, ya que pueden dañar el visor y los sellos de la válvula.

Debe tenerse cuidado para evitar que el agua entre en las válvulas de exhalación, en las mangueras de suministro de aire y en el conjunto de cinturón de control de flujo.

Las mangueras de suministro de aire deben limpiarse con una esponja utilizando agua tibia y un detergente suave, aclararse y secarse al aire. No permita que el agua entre en las mangueras de suministro de aire.

Mezcle una parte de Citrikleen por 19 partes de agua, p. ej., solución al 5 %. Nunca use Citrikleen puro, ya que podría dañar los materiales del capuz.

Respirex suministra tanto Citrikleen como Synodor.

El capuz debe colgarse en una habitación tibia para secarse (la temperatura no debe superar los 30 °C). Si existe una posibilidad de que el agua o el agente limpiador hayan entrado en el sistema de aire, el aire debe pasar a través del sistema hasta que esté seco.

Advertencias

SOLO LAVAR A MANO 

NO CENTRIFUGAR

NO LIMPIAR EN SECO 

NO USAR LEJÍA 

NO PLANCHAR 

NO USAR SECADORA 

NO USAR POLVOS LIMPIADORES AGRESIVOS

NO RESTREGAR LA SUPERFICIE DEL TEJIDO

Almacenaje

El capuz Simplair de Respirex se suministra con un sistema de cuelgue de tres puntos; hay lazos en la cabeza y en los hombros que permiten colgar el capuz en una percha de tres puntos. La percha de tres puntos de Respirex está diseñado para permitir que el capuz cuelgue sin deformar el visor (Fig. 13).

Si se almacena el capuz en una caja o recipiente, debe doblarse de forma que las tuberías no se retuerzan y que el visor no se deforme.

Nota: Para mantener el nivel de protección ofrecido, debe tenerse cuidado durante el transporte entre zonas de trabajo para minimizar el riesgo de daño al capuz Simplair. Se recomienda que todos los capuces Simplair se transporten en un recipiente rígido del tamaño adecuado, resistente a la penetración de objetos cortantes, a superficies abrasivas, productos químicos, aceites, solventes, etc.




Fig. 13






Siempre guarde el capuz en un entorno seco.

Etiquetado del producto

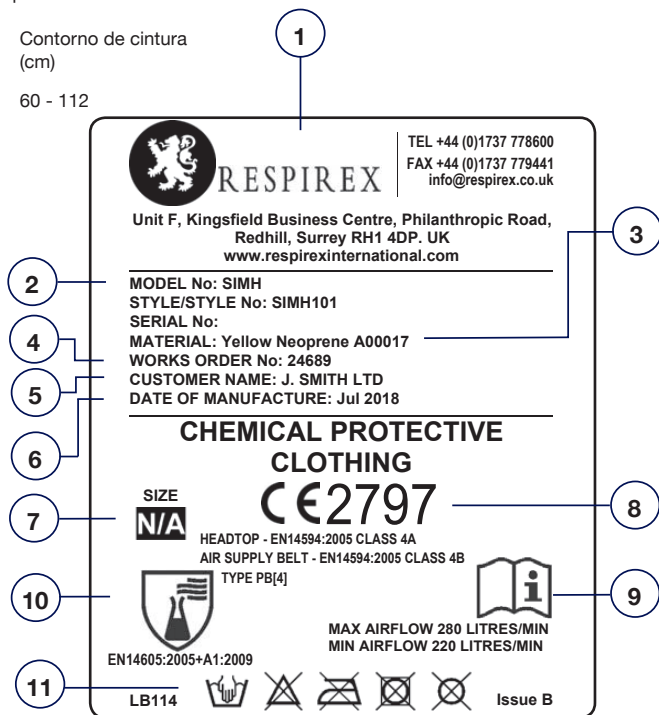1. Fabricante de la prenda y dirección:
Respirex International Ltd.
2. Número de modelo del fabricante
3. Material de fabricación
4. No. de pedido del fabricante
5. Nombre del cliente.
6. Fecha de fabricación: Día/mes/año.
7. Talla estándar de prendas para el usuario


Altura del cuerpo (cm)	Contorno de cintura (cm)
158 - 194	60 - 112



8. Marca CE y código del organismo notificado.
9. "Pictograma de libro abierto"; el usuario debe consultar las "Instrucciones de uso" para más información
10. Protección contra productos químicos líquidos
11. Cinco pictogramas de precaución que indican que la ropa no es apta para la limpieza y la reutilización.
 - Pictograma 1 Lavar a mano 
 - Pictograma 2 No usar lejía 
 - Pictograma 3 No planchar 
 - Pictograma 4 No secar a máquina 
 - Pictograma 5 No limpiar en seco 

Tallas

Los siguientes pictogramas indican la gama de medidas de altura y pecho adecuadas para el capuz Simplair de Respirex. Compruebe las medidas de su cuerpo para confirmar su adecuación. Medidas del cuerpo en cm.

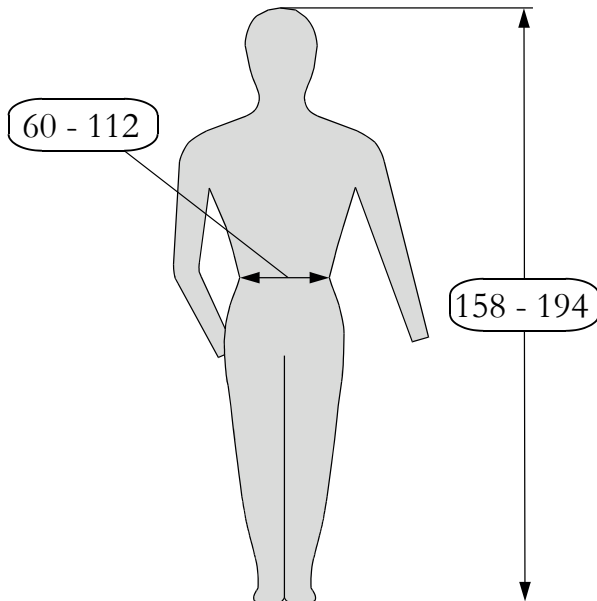

Medidas del cuerpo en cm.

Altura del cuerpo	Contorno de cintura
158 - 194	60 - 112



RESPIREX™

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

RESPIREX INTERNATIONAL LTD
Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
Reino Unido

Declara que el EPI descrito a continuación:

SIMPLAIR A.E. Capuz

Capuz alimentado con aire disponible en material de neopreno o PVC con una opción de visor rígido y visor exterior extraíble, o visor blando de 360°. Número de modelo: SIMH

Cumple los requisitos mínimos de:

BS EN 14594:2005

Equipos de protección respiratoria - Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo continuo - Requisitos, marcado de ensayos

BS EN 14605:2005+A1:2009

Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Requisitos de prestaciones para la ropa que solo protege algunas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

cumpliendo el Anexo II de la Reglamentación de EPI (UE) 2016/425.

Es idéntico al EPI, sujeto del certificado tipo examen CE 700934 Modulo B CE y del procedimiento establecido en el Módulo D de la Reglamentación europea de EPI (UE) 2016/425 bajo la supervisión del cuerpo notificado:

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam, Los países bajos
notificado de la CE n.º 2797

Estas prendas se describen en el archivo técnico del fabricante TF008, Asunto D.

Realizado en: RESPIREX, Redhill, Surrey, el 24 de julio de 2018

Signé:

Mark Bellas Simpson (Director general)



FM 30801

Registrada en Inglaterra n.º 592506 N.º IVA GB 115 0754 43
Directores: M. Bellas Simpson A.C.A. D.G. Mackie P.J. Wilson

Respirex International Limited

Unit F, Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road, Redhill,
Surrey RH1 4DP
Tel: +44 (0) 1737 778600
Fax: +44 (0) 1737 779441
Email: info@respirex.co.uk
Web: www.respirexinternational.com

RESPIREX INTERNATIONAL LTD,

Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 1737 778600

Fax.+44(0) 1737 779441

www.respirexinternational.com

RESPIREX GmbH

Wilthener Straße 32
Gebäude 4a,
D-02625,
Bautzen
DEUTSCHLAND

+49 (0)3591-5311290

+49 (0)3591-5311292

info@respirex.de

Module B and D
Type Examination By: **BSI,**
Davy Avenue, Knowhill,
Milton Keynes, MK5 8PP,
ENGLAND

UK Approved Body No. 0086

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP,
Amsterdam, NETHERLANDS

Notified Body No. 2797